



# CÂMARA MUNICIPAL DAS VELAS

## Qualidade da Água 2022

### 2º Trimestre

Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente da Câmara Municipal das Velas, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Fajã da Ribeira da Areia

População servida

18

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
<b>Controlo Rotina 1</b>								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	2	100	0	100	0	0	
Bacterias coliformes	N/100 ml	2	100	0	100	0	0	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	2	100	-	100	0,4	1,3	

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
<b>Controlo Rotina 2</b>								
Acrilamina*	µg/			0,10				
Alumínio*	µg/l Al			200				
Amónio*	mg/l NH <sub>4</sub>			0,5				
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	1	100	3	100	<1	<1	
Cloretos*	mg/l Cl			250				
Condutividade	us/cm 20º	1	100	2500	100	122	122	
<i>Clostridium perfringens</i> *	N/100 ml			0				
Cor	mg/l PtCo	1	100	20	100	<2,5	<2,5	
Enterococos	N/100 ml	1	100	0	100	0	0	
Ferro*	µg/l Fe			200				
Manganês*	µg/l Mn			50				
Nitratos*	mg/l NO <sub>3</sub>			50				
Nitritos*	mg/l NO <sub>3</sub>			0,5				
Nº de colónias a 22°C	N/ml	1	100	-	100	<10	<10	
Nº de colónias a 36°C	N/ml	1	100	-	100	<10	<10	
pH	Unidades de pH	1	100	6.5 a 9.0	100	7,8	7,8	
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	1	100	3	100	<1	<1	
Sódio*	mg/l Na			200				

Turvação	UNT	1	100	4	100	<0,10	<0,10
----------	-----	---	-----	---	-----	-------	-------

\* Em circunstâncias especiais este parâmetro do CI poderá ser aditado ao CR2 com base no critério A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
<b>Controlo Inspeção</b>								
Alumínio	µg/l Al	1	100	200	100	12	12	
Amónio	mg/l NH <sub>4</sub>	1	100	0,5	100	<0,040	<0,040	
Antimónio	µg/l Sb	1	100	5	100	<1,5	<1,5	
Arsénio	µg/l As	1	100	10	100	<3,0	<3,0	
Benzeno	µg/l	1	100	1	100	<0,10	<0,10	
Benzeno(a)pireno	µg/l	1	100	0,01	100	<0,0020	<0,0020	
Boro	mg/l B	1	100	1	100	<0,20	<0,20	
Bromatos	µg/l BrO <sub>3</sub>	1	100	10	100	<3,0	<3,0	
Cádmio	µg/l Cd	1	100	5	100	<1,5	<1,5	
Cálcio	µg/l Ca	1	100	-	100	3,15	3,15	
Chumbo	µg/l Pb	1	100	10	100	<3,0	<3,0	
Cianetos	µg/l Cn	1	100	50	100	<10	<10	
Cloretos	mg/l Cl	1	100	250	100	16,8	16,8	
Cloreto de vinilo	µg/l	1	100	0,50	100			
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	1	100	0	100	0	0	
Cobre	µg/l Cu	1	100	2	100	<0,04	<0,04	
Crómio	µg/l Cr	1	100	50	100	<2,0	<2,0	
1,2-Dicloroetano	µg/l	1	100	3	100	<0,30	<0,30	
Dureza Total	mg/l CaCO <sub>3</sub>	1	100	-	100	21,58	21,58	
Epicloridrina	µg/l	1	100	0,10	100			
Ferro	µg/l Fe	1	100	200	100	<10,0	<10,0	
Fluoretos	µg/l F	1	100	1,5	100	<0,20	<0,20	
HAP <sup>1</sup>	µg/l	1	100	0,1	100	<0,020	<0,020	
Benzeno(k)fluroanteno	µg/l	1	100	-	100	<0,005	<0,005	
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	1	100	-	100	<0,005	<0,005	
Benzeno(b)fluoranteno	µg/l	1	100	-	100	<0,005	<0,005	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	1	100	-	100	<0,005	<0,005	
Magnésio	mg/l Mg	1	100	-	100	3,3	3,3	
Manganês	µg/l Mn	1	100	50	100	<4,0	<4,0	
Mercúrio	µg/l Hg	1	100	1	100	<0,30	<0,30	
Níquel	µg/l Ni	1	100	20	100	<6,0	<6,0	
Oxidabilidade	mg/l O <sub>2</sub>	1	100	5	100	<1,3	<1,3	
Nitratos	mg/l NO <sub>3</sub>	1	100	50	100	6,6	6,6	
Nitritos	mg/l NO <sub>3</sub>	1	100	0,5	100	<0,10	<0,10	
Selénio	µg/l Se	1	100	10	100	<2,5	<2,5	
Sódio	mg/l Na	1	100	200	100	15	15	
Sulfatos	mg/l SO <sub>4</sub>	1	100	250	100	3,5	3,5	
Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>2</sup>	µg/l	1	100	10	100	<2,0	<2,0	
Tetracloroetano	µg/l	1	100	-	100	<1,0	<1,0	
Tricloroetano	µg/l	1	100	-	100	<1,0	<1,0	
Trihalometanos <sup>3</sup>	µg/l	1	100	80 ou 100	100	<4,0	<4,0	
Clorofórmio	µg/l	1	100	-	100	<1,0	<1,0	
Dibromoclorometano	µg/l	1	100	-	100	<1,0	<1,0	
Bromodichlorometano	µg/l	1	100	-	100	<1,0	<1,0	

Bromofórmio	µg/l	1	100	-	100	1,3	1,3
Radão	Bq/l	1	100	500	100	<10,0	<10,0
DI	mSv/ano	1	100	0,10	100	<0,10	<0,10
Alfa total <sup>4</sup>	Bq/l	1	100	-	100	<0,010	<0,010
Beta total <sup>5</sup>	Bq/l	1	100	-	100	0,069	0,069
Pesticidas total <sup>6</sup>	µg/l	1	100	0,50	100	<0,03	<0,03
Tritio	Bq/l	1	100	100	100	<10,0	<10,0

**NOTAS:**

- 1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Somas das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluoranteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno
- 2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroeteno e Tricloroeteno
- 3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromodlorometano, Bromodlorometano e Bromofórmio. Para as EG em alta o VP a cumprir nos PE deve ser 80 ug/l
- 4 - Valor de verificação para alfa total é de 0,1 Bq/l
- 5 - Valor de verificação para beta total é de 1,0 Bq/l
- 6 - Soma das concentrações das substâncias ativas terbutilazina, bentazona e glifosato e do metabolito desetilterbutilazina


- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
- As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

**Data de publicação na internet**

**5-7-2022**

**O Presidente da Câmara Municipal das Velas**

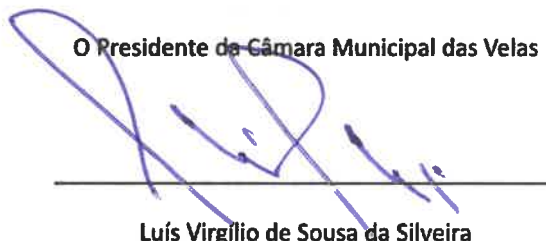

**Luís Virgílio de Sousa da Silveira**